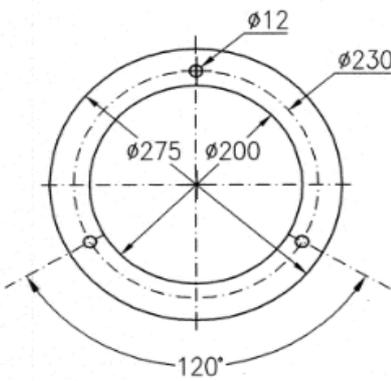


物料規格說明

項次:1

料 號	41.14.0005.L0	原廠編號	
英文品名	RAIL AREA SPRING ISOLATOR RUBBER GASKET		
中文品名	浮動式道床一般軌區彈簧隔振器橡膠密封墊		
詳細規格	<p>1. 材質為丁腈橡膠(Nitrile Butadiene Rubber, NBR), 硬度 35。</p> <p>2. 墊片尺寸為環型墊片, 外直徑 275mm±2mm, 內直徑 200mm±2mm, 平均直徑 230mm, 厚 3mm±0.5mm。</p> <p>3. 環型墊片上需每 120 度於平均直徑上開孔, 一共 3 孔, 每孔尺寸為直徑 12mm。</p> <p>4. 產品標示之保存期限限: 自製造日起至少保存 120 個月。</p> <p>5. 環型密封墊片示意圖如下。</p> <p>6. 產品須為交貨日前 1 年內製造之新品。</p> <div style="text-align: center;"> <p><u>DETAIL/詳圖 6: RUBBER SEAL</u></p> <p>SCALE/比例 1:5</p> <p>t=3mm</p>  <p>MATERIAL: NITRILE RUBBER/材質: 丁腈橡膠 HARDNESS/硬度: 35</p> </div>		
驗收方式	<p>(1) 比對廠商所交財物外觀、規格是否符合契約規定。</p> <p>(2) 允收標準: 廠商所交財物外觀須無缺陷, 規格須符合契約規定。</p>		
需求單位	工務處軌道廠	申請人	蘇文淵
		聯絡電話	02-22753520#7604

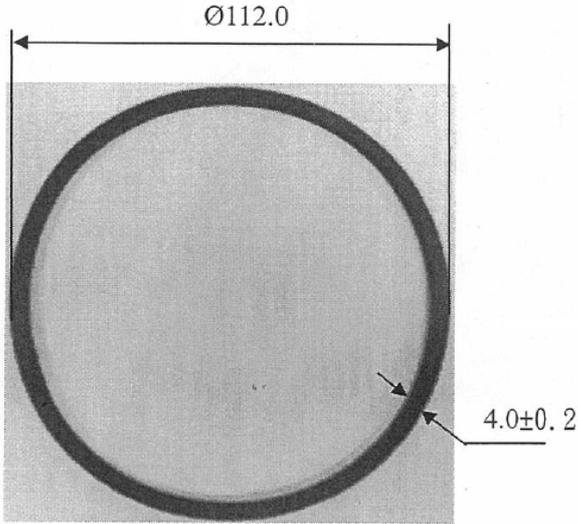
物料規格說明

項次:2

料 號	32. PD. 0524. GK	原廠編號	
英文品名	BALATA PULLOVER		
中文品名	止檔橡膠頭(佳凱半高式月台門)		
詳細規格	<p>1. 材質：合成橡膠 2. 蕭氏硬度 80±5shoreA(需檢附檢驗報告)。 3. 尺寸:內徑:11±1mm，外徑:28.8±1mm，高: 18±1mm。 4. 單位：mm(圖列尺寸為參考值，以實際安裝於佳凱半高式月台門測試合格為驗收標準)。 5. 產品標示之保存期限限:自製造日起至少保存 60 個月。 6. 產品須為交貨日前 1 年內製造之新品。 7. 其餘詳物料規格說明。 包裝方式：(100)件以上為 1 包 註：圖片僅供參考(詳細規格依所列文字內容為準)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>圖 1、物料示意圖</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>圖 2、物料示意圖</p> </div> </div>		
驗收方式	(1) 比對廠商所交財物外觀、規格是否符合契約規定。 (2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，規格須符合契約規定。		
需求單位	系統處號誌廠	申請人	賴昆暉 聯絡電話 (02)2550-5600 轉 6664

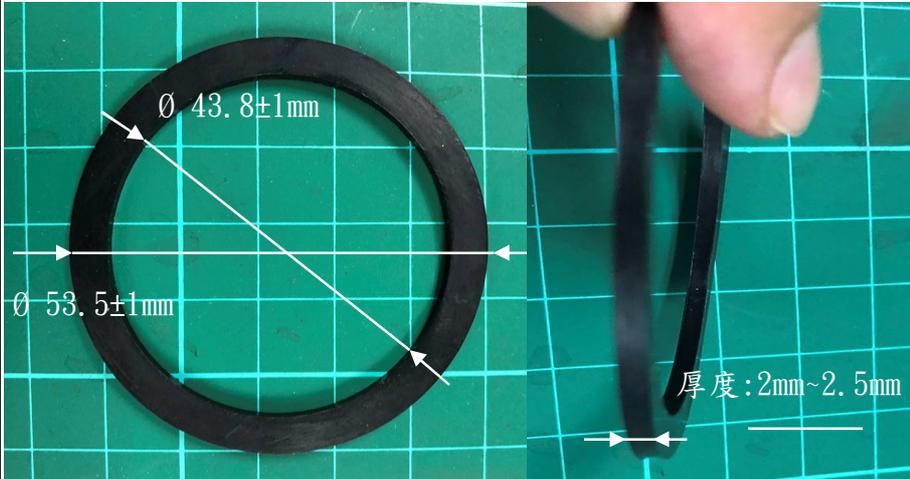
物料規格說明

項次:3

料號	50. BB. A011. L0	原廠編號	
英文品名	GASKET FOR 301 TYPE RELAY VALVE (8.20#6)		
中文品名	襯墊(301型中繼閥8.20#6用)		
詳細規格	<p>1. 材質：NBR 橡膠【硬度 Shore type A：70±5，耐溫-25~100℃，抗拉強度 170 kgf/cm² (含)以上，伸長率% 300 (含)以上】。</p> <p>2. 詳細尺寸及規格詳物料規格說明。</p> <p>3. 產品標示之保存期限：自製造日起至少 120 個月。</p> <p>4. 產品須為交貨日前 1 年內製造之新品。</p> <p>包裝方式：(50)片以上為 1 包</p> <p>參考尺寸如下圖：</p> <div style="text-align: center;">  <p style="text-align: right;">單位:mm</p> </div> <p>備註：</p> <p>1. 上圖尺寸僅供參考，廠商所交財物應無須作任何修改，即可安裝於機關使用位置。</p> <p>2. 可先至機關勘查安裝位置。</p>		
驗收方式	<p>1、外觀檢查：</p> <p>(1) 比對廠商所交財物外觀、規格是否符合契約規定。</p> <p>(2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，規格須符合契約規定。</p> <p>2、安裝測試：</p> <p>(一) 將廠商所交財物安裝於 301 型中繼閥上進行安裝比對。</p> <p>(二) 檢查數量：1 件。</p> <p>(三) 允收標準：廠商所交財物能正常安裝(無須而外加工或增購其零配件)。</p>		
需求單位	車輛處車輛一廠	申請人	呂文瑋
		聯絡電話	02-28930105#3210

物料規格說明

項次:4

料 號	53. BL. 0001. LO	原廠編號							
英文品名	GASKET								
中文品名	空氣過濾器墊圈								
詳細規格	<p>1. 材質:橡膠,硬度、抗拉強度、伸長率、壓縮永久變形率、老化試驗、耐油性特性均須符合 CNS3550, K4024 之 BII 714 規範。</p> <p>2. 外徑:53.3mm ± 1mm, 內徑:43.8mm ± 1mm, 厚度:2mm~2.5mm, 餘詳物料規格說明。</p> <p>3. 保存期限:自製造日起至少保存 120 個月。</p> <p>4. 產品須為交貨日前 1 年內製造之新品。</p> <p>包裝方式:(50)件以上為 1 包</p>								
	 <p style="text-align: center;">實品背景單位:公分 空氣過濾器墊圈示意圖</p> <p style="text-align: center;">※ 上圖供參考,實際依機關提供之樣品為準。</p>								
驗收方式	<p>1、外觀檢查:</p> <p>(1) 比對廠商所交財物外觀、規格是否符合契約規定。</p> <p>(2) 允收標準:廠商所交財物外觀須無缺陷,規格須符合契約規定。</p> <p>2、安裝測試:</p> <p>(一) 將廠商所交財物安裝於 381 型空氣過濾器上進行安裝比對。</p> <p>(二) 檢查數量:2 件。</p> <p>(三) 允收標準:廠商所交財物能正常安裝(無須而外加工或增購其零配件)。</p>								
需求單位	車輛處車輛一廠	申請人	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>呂文瑋</td> <td>聯絡電話</td> <td>(02)28930105</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>-3210</td> </tr> </table>	呂文瑋	聯絡電話	(02)28930105			-3210
呂文瑋	聯絡電話	(02)28930105							
		-3210							