

物料規格說明

項次:1

料 號	M2023000015	原廠編號	
英文品名	CAPACITOR(4uF/2kVDC)		
中文品名	電容器(4uF/2kVDC)		
詳細規格	<p>====參考廠牌或型號====</p> <ol style="list-style-type: none"> 廠牌:SCR 或 SIEMENS。 型號:1TRV4UAVT6 或 SC202059。 額定電壓:2000VDC。 電容量:4uF±5%。 <p style="text-align: center;">參 考 照 片</p> 		
驗收方式	<ol style="list-style-type: none"> 目視檢查數量為全數。 機關檢視廠商所交財物外觀、廠牌、規格。 測試方式：全數測試，以電表量測電容值。 允收標準： <ol style="list-style-type: none"> 廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、規格須符合契約規定。 測試：廠商所交財物應能正常使用（無須額外加工或增購其他零配件），電表量測電容值為 4uF±5%。 有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改善，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。 		
需求單位	系統處供電廠	申請人	劉浩榮 聯絡電話 11-3636

物料規格說明

項次:2

料 號	M2023000016	原廠編號			
英文品名	CAPACITOR(60uF/2kVDC)				
中文品名	電容器(60uF/2kVDC)				
詳細規格	<p style="text-align: center;">====參考廠牌或型號====</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 廠牌:SCR 或 SIEMENS。 2. 型號:1QRS2P60UAVT8 或 SC202061。 3. 額定電壓:2000VDC。 4. 電容量:60uF±5%。 <p style="text-align: center;">參 考 照 片</p> 				
驗收方式	<ol style="list-style-type: none"> 1. 目視檢查數量為全數。 2. 機關檢視廠商所交財物外觀、廠牌、規格。 3. 測試方式：全數測試，以電表量測電容值。 4. 允收標準： <ol style="list-style-type: none"> (1)廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、規格須符合契約規定。 (2)測試：廠商所交財物應能正常使用（無須額外加工或增購其他零配件），電表量測電容值為 60uF±5%。 (3)有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改善，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。 				
需求單位	系統處供電廠	申請人	劉浩榮	聯絡電話	11-3636

物料規格說明


項次:3

料 號	M2021000005	原廠編號	
英文品名	UNLOCKING CONNECTOR		
中文品名	高速斷路器解鎖裝置接頭		
詳細規格	<p>====參考廠牌或型號====</p> <ol style="list-style-type: none">1. 廠牌：HIRSCHMANN 或 SIEMENS。2. 型號：GDML 2011 GB C BLACK 或 SG811028P0001。3. 額定電壓：250VAC/VDC4. 額定電流：2A。5. 功能：提供高速斷路器解鎖裝置接線功能。 <div data-bbox="708 799 1075 1489" data-label="Image"></div> <p>參考照片</p>		

1. 目視檢查數量為全數。
2. 機關檢視廠商所交財物外觀、廠牌、規格。
3. 測試方式：

全數測試，機關提供 PPSS HSCB S306 電磁鎖(廠牌：KENDRION/型號：GSB 50 ZI /2687B)，將本物料安裝至該電磁鎖後提供電壓 48VDC，進行電磁鎖作動測試。
4. 允收標準：
 - (1) 廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、規格須符合契約規定。
 - (2) 測試：廠商所交財物應能正常使用（無須額外加工或增購其他零配件），電磁鎖送電後，電磁鎖定位桿往右移動，斷電後電磁鎖定位桿回復原位置則為合格。
 - (3) 有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改善，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。

驗收方式

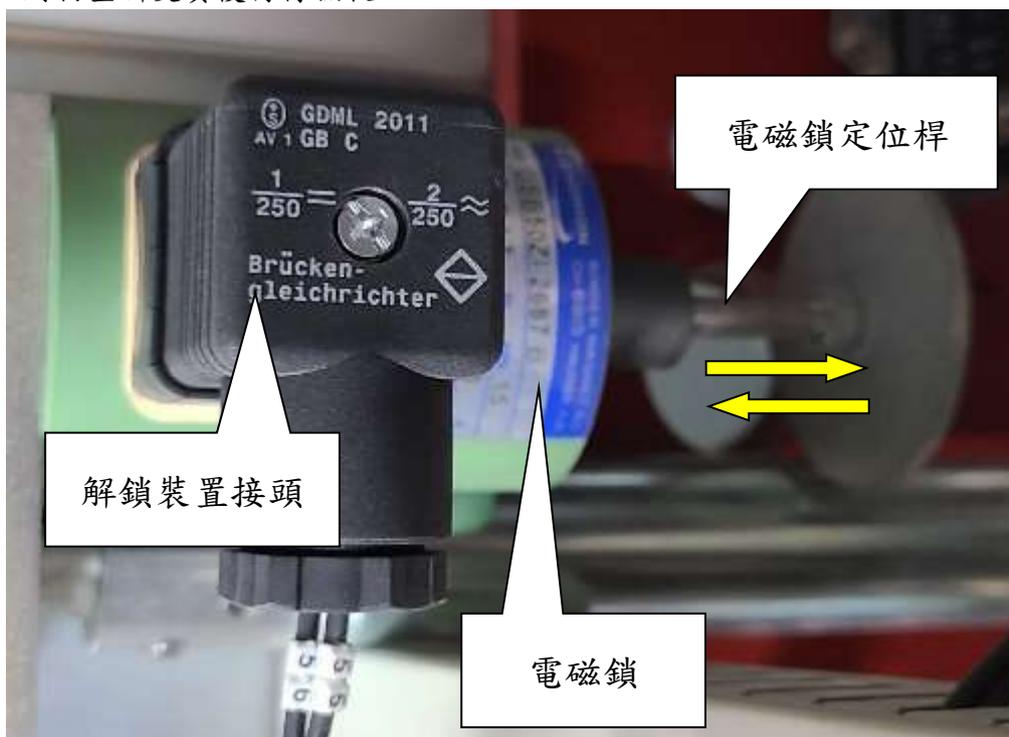

需求單位	系統處供電廠	申請人	劉浩榮	聯絡電話	16-8252
------	--------	-----	-----	------	---------

物料規格說明

項次:4

料 號	M2021000006	原廠編號					
英文品名	MICRO SWITCH						
中文品名	高速斷路器解鎖裝置微動開關						
詳細規格	<p style="text-align: center;">====參考廠牌或型號====</p> <ol style="list-style-type: none"> 廠牌：ABB 或 SIEMENS。 型號：X4NL20 或 HSHR400538P0001。 電壓：48VDC。 功能：提供高速斷路器解鎖功能。 <p style="text-align: center;">參 考 照 片</p> 						
驗收方式	<ol style="list-style-type: none"> 目視檢查數量為全數。 機關檢視廠商所交財物外觀、廠牌、規格。 測試方式：全數測試，以三用電表量測接點。 允收標準： <ol style="list-style-type: none"> (1)廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、規格須符合契約規定。 (2)測試：廠商所交財物應能正常使用（無須額外加工或增購其他零配件），壓下開關接點短路，放開開關接點開路。 (3)有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改善，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。 						
需求單位	系統處供電廠	申請人	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">劉浩榮</td> <td style="width: 50%;">聯絡電話</td> </tr> <tr> <td></td> <td>16-8252</td> </tr> </table>	劉浩榮	聯絡電話		16-8252
劉浩榮	聯絡電話						
	16-8252						

物料規格說明

項次:5

料 號	52.EA.0004.LO	原廠編號	
英文品名	CAPACITOR		
中文品名	電容器		
詳細規格	<p>1、廠牌：KEMET。 2、型號：C20AKGR6100AASK。 3、電容值：100μF\pm10%。 4、交流工作電壓：550Vrms。 5、耐壓：1280V。</p>  <p>本圖僅供參考，以現場實際樣品為主</p>		

物料規格說明

項次:5

<p>驗收方式</p>	<p>驗收時：</p> <p>1、外觀檢查：</p> <p>(1) 比對廠商所交財物外觀、廠牌、型號、規格是否符合契約規定。</p> <p>(2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號、規格須符合契約規定。</p> <p>2、測試：機關依下列規定執行測試，測試時程不列入履約期限。</p> <p>(1) 測試數量：2 件。</p> <p>(2) 測試方法：</p> <p>A、安裝比對：機關將廠商所交財物安裝於 341 型電聯車進行比對。</p> <p>B、靜態測試：將廠商所交財物於 341 型電聯車輔助電力系統設備箱內，進行功能作動測試，測試時間至少 2 小時。</p> <p>(3) 測試地點：機關指定地點。</p> <p>(4) 允收標準：</p> <p>A、測試：</p> <p>(A) 安裝比對：廠商所交財物應能正常安裝使用（無須額外加工或增購其他零配件）。</p> <p>(B) 靜態測試：廠商所交財物作動正常且電聯車各系統功能可正常運轉及不可有與廠商所交財物相關故障訊息（或故障碼）產生。</p> <p>B、有瑕疵或異常之情況：</p> <p>驗收或複驗有瑕疵或異常之不合格數量達 <u>1 件</u> 以上，則該項所交財物全數退回改正，重新交貨後再行驗收，複驗時抽樣數量為 <u>原抽樣數量 2 倍</u>，複驗結果仍有不合格情形時，抽樣數量為 <u>前次抽樣數量 2 倍</u>。複驗抽樣上限數量以採購數量為限。</p>				
<p>需求單位</p>	<p>車輛處車輛二廠</p>	<p>申請人</p>	<p>蕭康泰</p>	<p>聯絡電話</p>	<p>(02)27890856 #3111</p>