

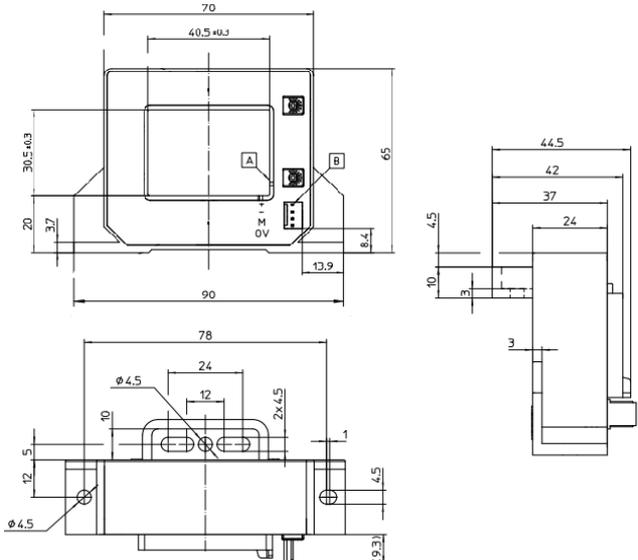
# 物料規格說明

項次:1

料號	33.LT.S006.L0	原廠編號	TFCE-05MR
英文品名	DIGITAL TEMPERATURE MONITOR		
中文品名	數位溫度監控器		
詳細規格	<p>一、廠牌:TORMOW                  二、型號:TFCE-05MR                  三、額定操作電壓 110~240VAC 或 60~240VDC。                  四、同時具有溫度數值傳送介面(4~20mA)及 RS-485 通訊協定傳送介面。                  五、溫度顯示範圍 5~220°C，顯示刻度 1°C。</p> <p style="text-align: center;">尺寸圖：</p> <p style="text-align: center;">單位：mm(需符合機關現場安裝尺寸)</p>		
驗收方式	<p>1、外觀檢查：                  (1) 比對廠商所交財物 外觀、廠牌、型號、規格是否符合契約規定。                  (2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號、規格須符合契約規定。</p> <p>2、測試：                  (1) 測試數量：全數測試。                  (2) 測試方法：將廠商所交財物安裝於機關變壓器設備上7天，進行實際運轉測試。                  (3) 允收標準：廠商所交財物應能正常安裝於現場設備（無須額外加工或增購其他零配件），運轉測試7天期間電源指示燈及顯示燈須正常作動，設備無異常狀況發生。</p>		
需求單位	系統處供電廠	申請人	顧振峰
		聯絡電話	02-25505600 #3805

# 物料規格說明

項次:2

料 號	33. IR. 1008. LE	原廠編號	
英文品名	HALL CURRENT SENSOR(400A)		
中文品名	霍爾電流感測器(400A)		
詳細規格	<p>1. 廠牌：LEM。                  2. 型號：HAT400-S。                  3. 額定電流：400A。                  4. 量測範圍：±1200A。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p style="text-align: center;">參考圖示</p>		
驗收方式	<p>1. 驗收數量：全數。                  2. 驗收方法：                  (1) 檢視廠商所交財物外觀、廠牌、型號、規格及數量。                  (2) 安裝至機關指定地點設備，確認功能是否正常。                  3. 允收標準：                  (1) 廠商所交財物外觀應無缺陷，廠牌、型號、數量需符合契約規定。                  (2) 安裝後於設備應能正常顯示數值無異常，始判定為合格。                  (3) 有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物就不合格數量退回改善，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</p>		
需求單位	系統處供電廠	申請人	蕭祥佑 聯絡電話 (02)2893-0105#5011