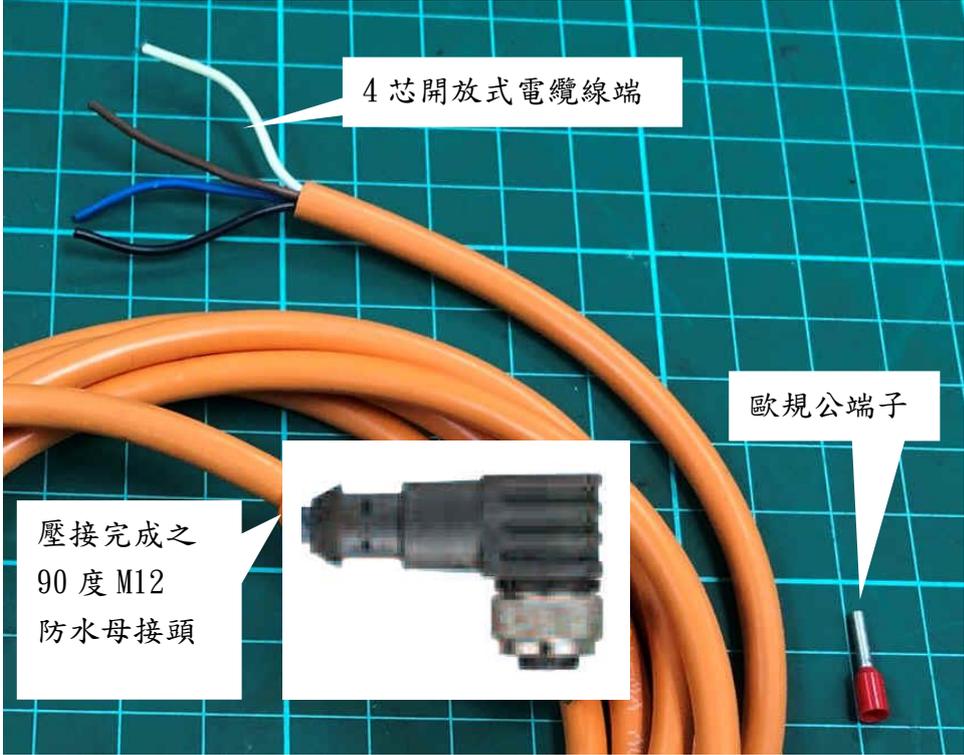


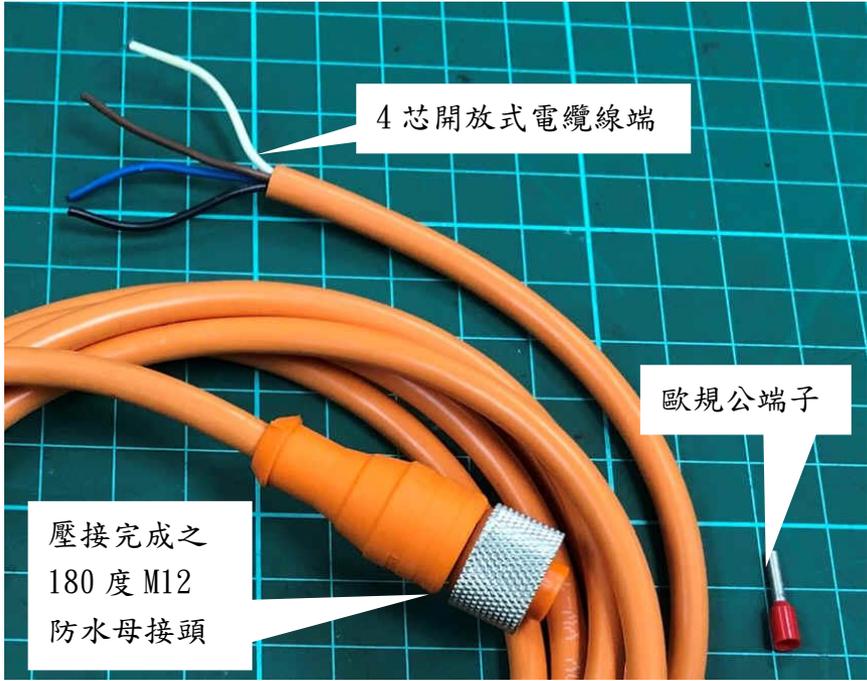
物料規格說明

項次:1

料號	92.01.0564.L0	原廠編號	
英文品名	PLUG CONNECTORS AND CABLES (VERTICAL)		
中文品名	M12 防水接頭電纜線(4 芯 90 度)		
詳細規格	<p>1. 線材規格：</p> <p>(1)耐壓 250V，4A(含以上)。</p> <p>(2)4 芯，顏色(黑、白、棕、藍)，每芯線徑 0.34mm±0.1，以絕緣外皮包覆外徑 4mm±1，附 1mm 歐規公端子 4pcs。</p> <p>(3)電纜線長度：3m(含以上)。</p> <p>2. 接頭規格：</p> <p>(1)1 頭為壓接完成之 90 度 A-Code M12 防水母接頭，鎖固連結材料為金屬材質。</p> <p>(2)防水等級 IP65(含以上)。</p>		
	 <p style="text-align: center;">示意圖</p>		
驗收方式	<p>1、外觀檢查：</p> <p>(1) 比對廠商所交財物外觀、規格是否符合契約規定。</p> <p>(2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，規格須符合契約規定。</p> <p>2、測試：無。</p>		
需求單位	車輛處車輛二廠	申請人	康仙宗
		聯絡電話	02-22753250#3251

物料規格說明

項次:2

料 號	92.01.0563.L0	原廠編號	
英文品名	PLUG CONNECTORS AND CABLES (STRAIGHT)		
中文品名	M12 防水接頭電纜線(4 芯 180 度)		
詳細規格	<p>1. 線材規格：</p> <p>(1)耐壓 250V，4A(含以上)。</p> <p>(2)4 芯，顏色(黑、白、棕、藍)，每芯線徑 0.34mm±0.1，以絕緣外皮包覆外徑 4mm±1，附 1mm 歐規公端子 4pcs。</p> <p>(3)電纜線長度：3m(含以上)。</p> <p>2. 接頭規格：</p> <p>(1)1 頭為壓接完成之 180 度 A-Code M12 防水母接頭，鎖固連結材料為金屬材質。</p> <p>(2)防水等級 IP65(含以上)。</p>		
	 <p style="text-align: center;">示意圖</p>		
驗收方式	<p>1、外觀檢查：</p> <p>(1) 比對廠商所交財物外觀、規格是否符合契約規定。</p> <p>(2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，規格須符合契約規定。</p> <p>2、測試：無。</p>		
需求單位	車輛處車輛二廠	申請人	康仙宗
		聯絡電話	02-22753250#3251

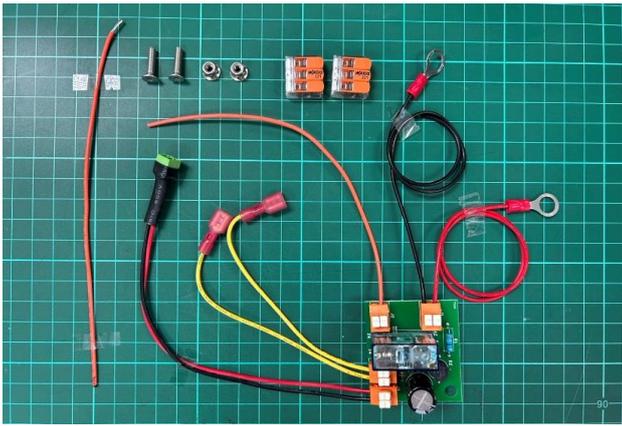
物料規格說明

項次:3

料號	92.07.A016.L0	原廠編號	
英文品名	M12 X-Code 5PIN MALE PINS		
中文品名	M12 X-Code 5PIN 公接頭		
詳細規格	<p>1. 型式：M12 X-Code。</p> <p>2. 接頭：5-pin-公接頭，公母螺牙鎖固，公螺牙為金屬材質，訊號線與接頭連接處須有防水密封固定(X-code 螺旋式)。</p> <p>3. 使用線徑：6mm±0.5mm。</p> <p>4. 防水等級 IP65(含)以上。</p>		
	 <p style="text-align: center;">示意圖</p>		
驗收方式	<p>1、外觀檢查：</p> <p>(1) 比對廠商所交財物外觀、規格是否符合契約規定。</p> <p>(2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，規格須符合契約規定。</p> <p>2、測試：無。</p>		
需求單位	車輛處車輛二廠	申請人	康仙宗
		聯絡電話	02-22753250#3251

物料規格說明

項次:4

料 號	51.VP.N003.LO	原廠編號	
英文品名	SIGNAL CIRCUIT BOARD(FOR 321 AIR CONDITIONING VVVF)		
中文品名	訊號電路板(321型空調換流器用)		
詳細規格	<p>1.PCB 材質：玻璃纖維單層板 2.PCB 尺寸：49mm x 44mm、板厚1.6mm 3.DIP 電阻：1KΩ \pm 5%、1/4 瓦及390Ω \pm 5%、1/2 瓦 4.DIP 電容：470uF / 50V、105$^{\circ}$C、高20mm、直徑 10mm 5.橋式整流器：WTE 2W02 6.繼電器：Finder 40.61.7.024.0001 7.線材：低煙無鹵線材、90$^{\circ}$C、300V、20AWG 或0,75mm²、長度3米 8.接頭：3P 快速連接器*2、0 型端子*2、PCB-2P 公接頭*1、PCB-2P 母接頭*4 9.功能：符合321型空調換流器 AB 型訊號需求，可切換運轉模式及傳送訊號，並能正常安裝。</p>  <p style="text-align: center;">本圖僅供參考，以符合現場安裝為準</p>		
驗收方式	<p>驗收時：</p> <p>1、外觀檢查：</p> <p>(1) 比對廠商所交財物外觀、規格是否符合訂購單規定。</p> <p>(2) 允收標準：</p> <p>A、廠商所交財物外觀須無缺陷，外觀、規格須符合訂購單規定。</p> <p>B、有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</p> <p>2、測試：無</p>		
需求單位	車輛處 車輛二廠	申請人	鄭雅瑩
		聯絡電話	02-2275-3520 #3250