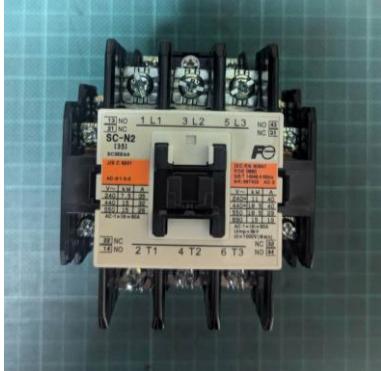



物料規格說明

項次:1

料 號	34.AG.0540.CN				
英文字名	CONTACTOR				
中文品名	電磁接觸器(GFC 及 CNIM-22KW 適用)				
詳細規格	1.廠牌：FUJI 2.型號：SC-N2 3.電壓：220V 4.需端子保護蓋(廠牌：FUJI、型號：SZ-T22)。				
	 				
	(參考照片)				
驗收方式	1.目視檢查:比對廠商所交財物外觀、規格應符合契約規定。 2.測試:測試電磁接觸器 2 件,機關使用三用電表(三用電錶撥於歐姆檔)將廠商所交財物進行檢測。 3.允收標準：廠商所交財物於檢測時顯示阻值，且測得阻值不為無窮大或 0，始為合格。				
需求單位	電機處電梯廠電梯三場 文湖股	申 請 人	何環	聯絡 電話	25505600 #3105

物料規格說明

項次:2

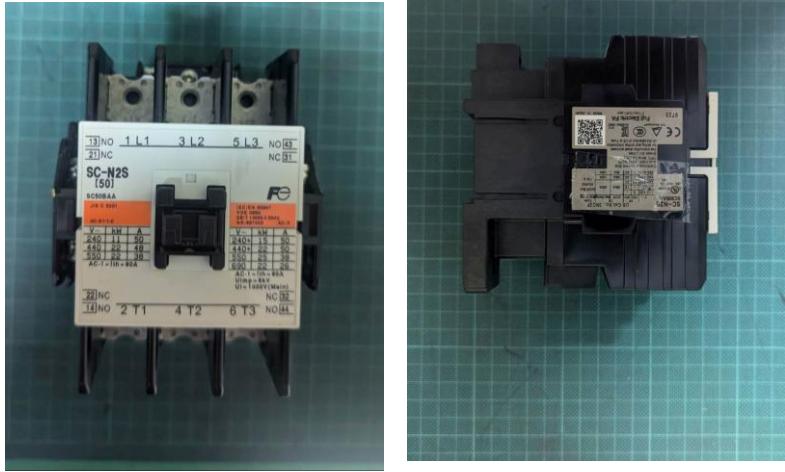料 號	34.AG.0541.CN		
英文品名	CONTACTOR		
中文品名	電磁接觸器(CNIM-30KW 適用)		
詳細規格	<p>1.廠牌：FUJI</p> <p>2.型號：SC-N2S</p> 		
	(參考照片)		
驗收方式	<p>1.目視檢查:比對廠商所交財物外觀、規格應符合契約規定。</p> <p>2.測試:測試電磁接觸器 2 件, 機關使用三用電表(三用電錶撥於歐姆檔)將廠商所交財物進行檢測。</p> <p>3.允收標準：廠商所交財物於檢測時顯示阻值，且測得阻值不為無窮大或 0，始為合格。</p>		
需求單位	<p>電機處電梯廠電梯三場 文湖股</p> <p>申請人</p>	<p>何璟</p> <p>聯絡電話</p>	<p>25505600 #3105</p>