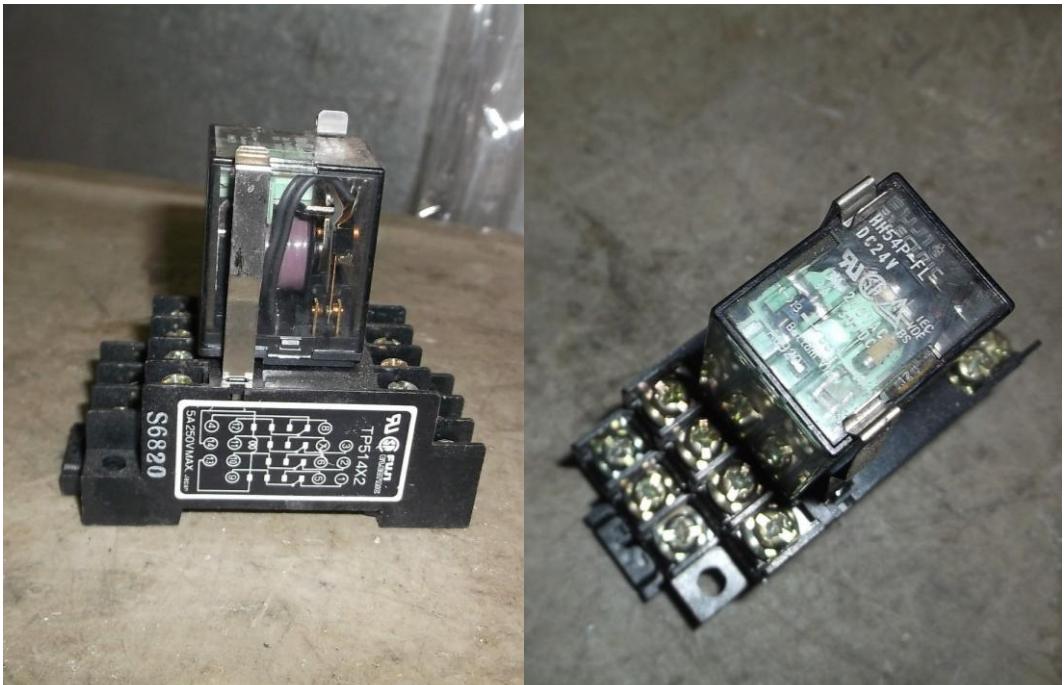


物料規格說明

項次:1

料 號	23.20.0363.L0	原廠編號					
英文字名	RELAY						
中文品名	繼電器組(安全線檢測模組用)						
詳細規格	廠牌 : FUJI 型號 : HH54P-FL 及 TP514X2 						
驗收方式	測試方法 : 進行送電測試，開關作動 10 次，使用三用電表量測常開及常閉接點阻值。 合格標準 : 開關未作動時，常閉接點阻值皆須小於 0.5Ω ，常開接點阻值皆須無限大。開關作動時，常閉接點阻值皆須無限大，常開接點阻值皆須小於 0.5Ω 。						
需求單位	纜車中心	申請人	嚴國豐	聯絡電話	02-29363730 #3306		